



TB Tablica bezpiecznikowa mieszkanie 1-12

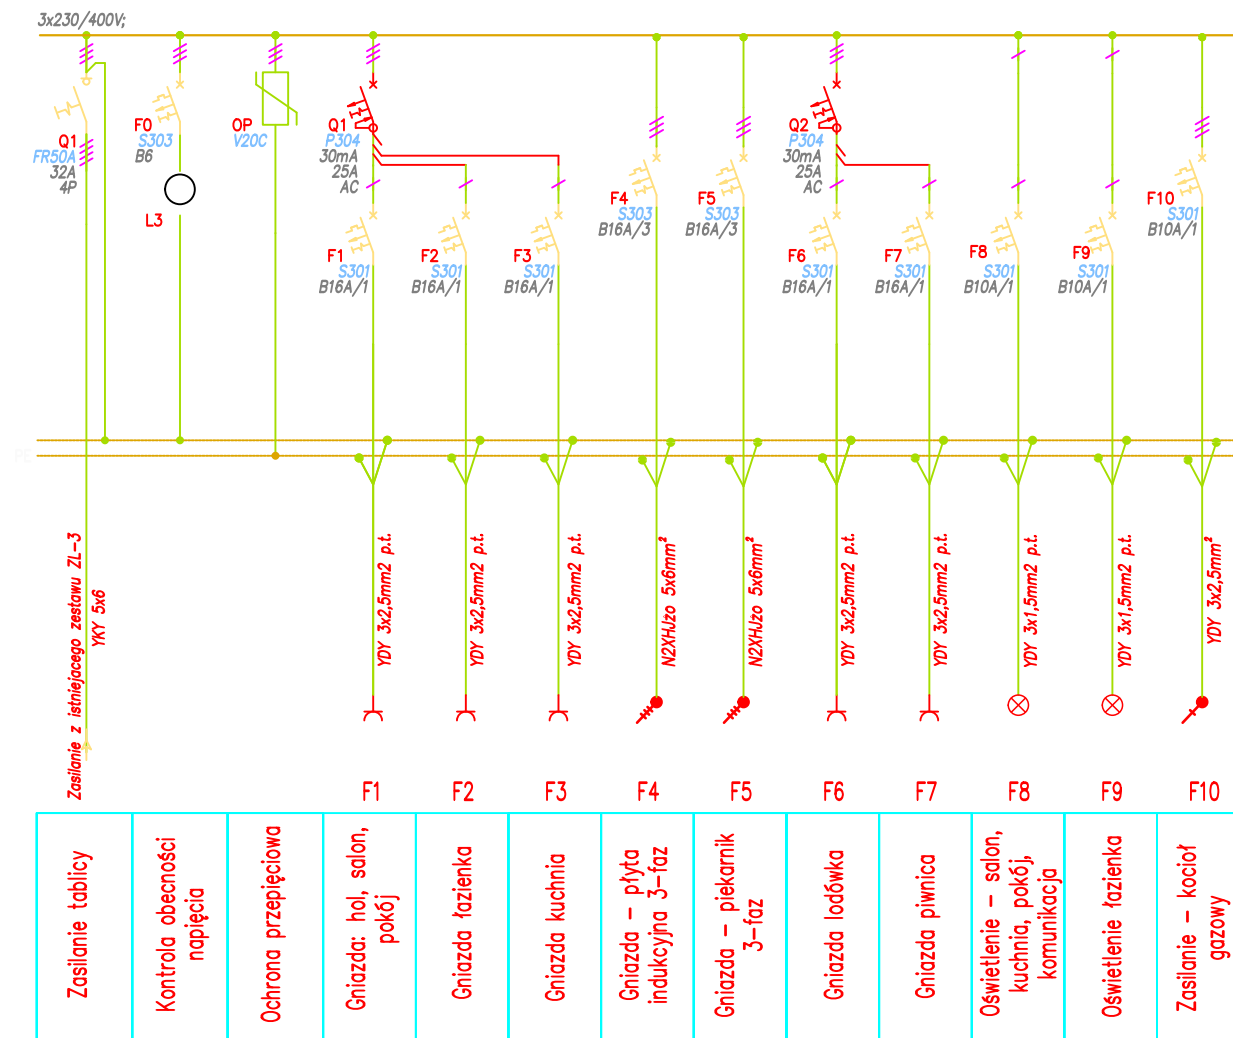


<b>SAMOCZYNNY SZYBKIE WYŁĄCZENIE</b>		
Układ sieci:	SIEĆ ZASILAJĄCA:	TN-S
	INSTALACJA ODBIORCZA:	TN-S
Napięcie zasilania:	230/400V; 50Hz	

TB Tablica bezpiecznikowa 13- część wspólna

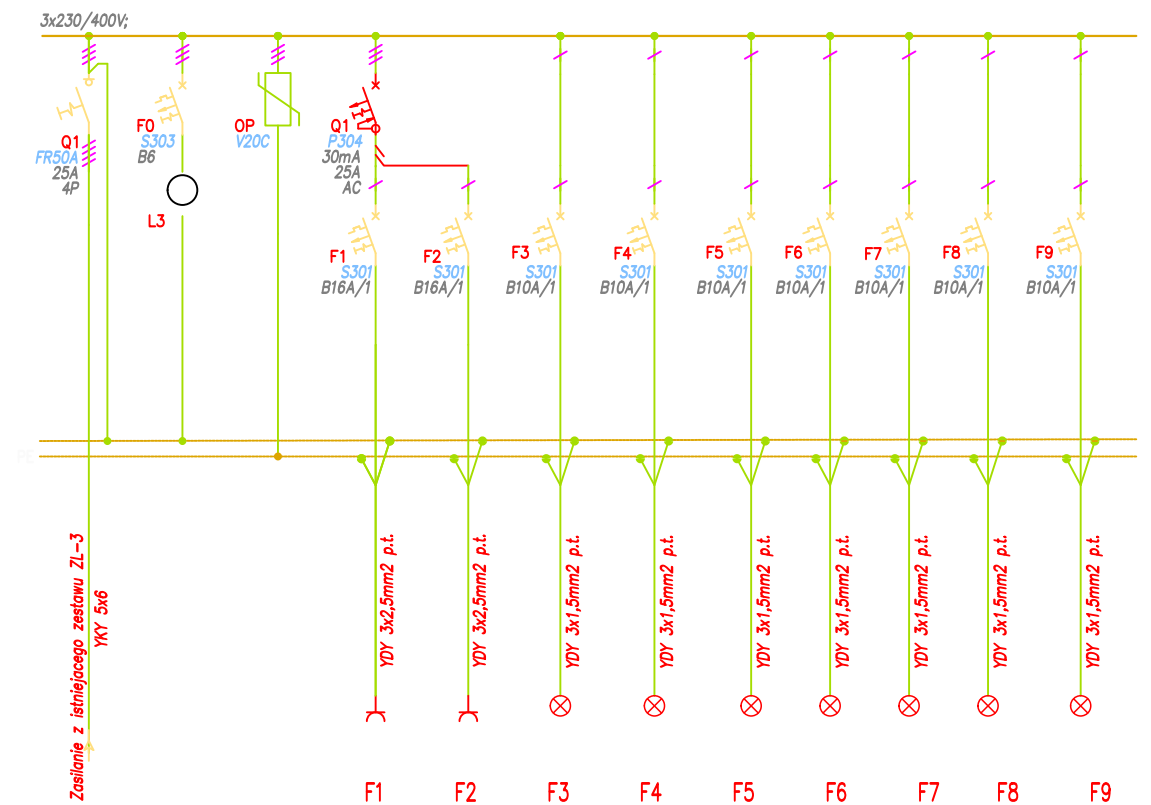

Zasilanie tablicy	
Kontrola obecności napięcia	
Ochrona przepięciowa	
Gniazda – pomieszczenia tech., kom. w piwnicy	
Gniazda – pomieszczenia techniczne	
Oświetlenie – komunikacja	
Oświetlenie – piwnica	
Oświetlenie – pomieszczenia techniczne	
Oświetlenie zewnętrzne	
Zasilanie wentylatorów	
Winda	
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	

<b>SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE</b>		
Układ sieci:	SIEĆ ZASILAJĄCA:	TN-S
	INSTALACJA ODBIORCZA:	TN-S
Napięcie zasilania:	230/400V; 50Hz	

PROJEKTANT: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p style="font-size: small; margin: 0;">Krzysztof Stetkiewicz: Osławiec, ul. Chemików 18/406 tel. 518 948 155, <a href="http://archiks.com">http://archiks.com</a> email: <a href="mailto:biuro@archiks.com">biuro@archiks.com</a></p> </div>			
INWESTOR:			
INWESTYCJA: <b>Budowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Paczkowie wraz z instalacją gazową i z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Rynek dz. nr 367/5</b>			
PROJEKTANT:		UPRAWNIENIA NR:      PODPIS:	
<b>PAWEŁ PAWŁOWSKI</b>		DO PROJ. B.O. W SPEC.JALN.      SKW/PWOW/ 0099/12 <b>ELE.</b>	
SPRAWDZAJĄCY:		DO PROJ. B.O. W SPEC.JALN.      NR: 154-Km/73 <b>ELE.</b>	
<b>BOLESŁAW DZIĘGIEL</b>			
OPRACOWAŁ:		NR PROJEKTU:      BRANZA:      NR:      REW.	
<b>BARTŁOMIEJ ROSSA PAULINA ŻÓRAWIK</b>		<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">E-02</div>	
SKALA:	FORMAT:	STADIUM:	KREŚLIŁ:
1:100	A3	PB	BR, PZ
TYTUŁ RYSUNKU:		DATA: 07. 2021	
TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB1-13		NR STRONY:	