





Uwaga: Rzędne istniejącego uzbrojenia terenu zostały przyjęte orientacyjnie. Przed podjęciem prac należy sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia w terenie. Prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ze szczególną starannością, ręcznie. Przed przystąpieniem do prac w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać przekopy kontrolne celem ustaleia dokładnej lokalizacji. Po wykonaniu przekopów kontrolnych należy poddać analizie projektowane profile oraz określić możliwość realizacji. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem zmianę trasy należy uzgodnić z projektantem. Przed wykonaniem prac obliguje się wykonawcę do ustalenia rzędnych posadowienia punktów włączeniowych. W przypadku rozbieżności z projektem należy wstrzymać się od wykonywania prac i skontaktować z projektantem.



OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.	205.00 m n.p.m.	W1	215.70	216.15	216.15
RZĘDNA OSI PRZEWODU			214.20	214.65	214.65
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU		1.50		1.50	1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI			7.28% 6.18m	0% 2.45	
ŚREDNICA, MATERIAŁ			Ø110 PE		
ODLEGŁOŚCI		0.00	6.18	6.63	8.63
HEKTOMETRY		W1	W2	Hn1	

P.S.T./EPI-Graf. Generator rysunkowy Profili Koordynator 8.0
Nazwa pliku: Stary paczków Projekt. WOD

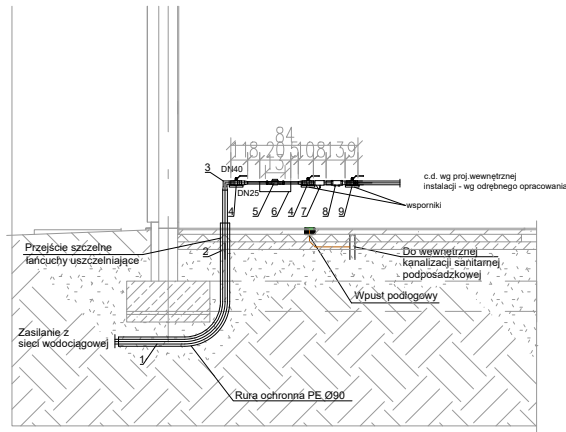

Budynek mieszkalny jednorodzinny		
L.p.	Nazwa	Szt/m/kpl
1.	Rura PE100 SDR11 Ø40	
2.	Przejście szczelne przez ścianę - łączuch uszczelniający + rura ochronna Ø90	1
3.	Kolano ISO 40/1" GZ wciiskowe	1
4.	Zawór kulowy gwintowany DN25	2
5.	Wodomierz Q3=4,0m3/h DN20 R100 L=130mm	1
6.	Konsola wodomierzowa	1
7.	Filtr siatkowy gwintowany DN25	1
8.	Zawór antyskażeniowy EA DN25	1
9.	Zawór odcinający ze spustem DN25	1

<div>ARCHIPOLIS - Biuro Projektów</div> <div>ul. ks. P. Ściegiennego 11, lok. 8, 45-709 Opole</div>		
Rodzaj opracowania	PROJEKT TECHNICZNY	
Adres obiektu:	Stary Paczków, działki nr 152/1, 152/3	
Obiekt:	Budynek remizy OSP	
Nazwa rys.	Profil przyłącza wody wraz z hydrantem	
Projektant: specjalność nr uprawnień	mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych, instalacje sanitarne SLK/4775/PWOS/13	podpis 06.05.2022
Sprawdził: specjalność nr uprawnień	mgr inż. Mariusz Bugajski sanitarna, upr. nr 586/93	podpis 06.05.2022
Skala: 1:500	Numer rys.	IS13 Egz.